



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovaşı OSB Mah. Fırat Cad. No: 18 Dilovaşı / KOCAELİ

AB-0556-T

FTST22202

24.02.2022

DENEY RAPORU
TEST REPORT

Müşterinin adı/adresi : TEKPAN PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
Customer name/address Yazıbaşı Mah. Karakaya Sk. C1 Blok No:1/2 Torbalı, İzmir / TÜRKİYE

İstek numarası : EEA-21-000980
Order No.

Numunenin adı ve tarifi : Poliüretan Dolgulu Soğuk Oda Paneli
Name and identity of test sample

Numunenin kabul tarihi : 04.02.2022
The date of receipt of sample

Açıklamalar :
Remarks

Deneyin yapıldığı tarih : 22.02.2022
Date of test

Raporun sayfa sayısı : 3
Number of pages of the Report

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report

Mühür
Seal

Tarih
Date

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

Onaylayan
Approved by



24.02.2022

Tuğçe AKOĞLAN

Onur DAĞ

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

TEST RAPORU

Yangın ve Teknik Özellikleri

Ref. No.: EEA-21-000980

Testi Yaptıran: TEKPAN PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
Yazıbaşı Mah. Karakaya Sk. C1 Blok No:1/2 Torbalı, İzmir / TÜRKİYE


TEST NUMUNESİ

Ürün Adı: Poliüretan Dolgulu Soğuk Oda Paneli

Üretim Yeri: TEKPAN PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
Yazıbaşı Mah. Karakaya Sk. C1 Blok No:1/2 Torbalı, İzmir / TÜRKİYE

Bileşim: Poliüretan köpük

Görünüm: Numunelerin kalınlığı aleve maruz kalmayan yüzeyden kesilerek 60 mm' ye düşürülmüştür.

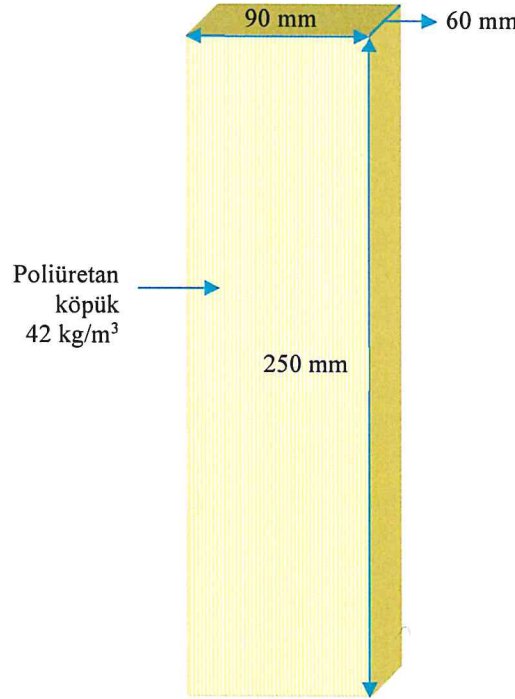

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

Numune teslim tarihi: 04.02.2022 Testin gerçekleştirilme tarihi: 22.02.2022

Numune alma: Numuneler testi yaptıran tarafından temin edilmiştir.

TEST METODU: TS EN ISO 11925 – 2:2020

Alev uygulama süresi: 30 s

Şartlandırma: TS EN 13238:2010, Madde 4.3.c , (23 ± 2) °C ve % (50 ± 5) bağıl nem

ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE TEST SONUÇLARI

KENARDAN ALEVE MARUZ BIRAKMA

Numune No.:	1	2	3	4	5	6
Numunede Yanma:	evet	evet	evet	evet	evet	evet
İşaret[ler]e Ulaşması:	hayır	hayır	hayır	hayır	hayır	hayır
İşaret[ler]e Ulaşması (s):	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Filtre Kağıdında Yanma:	hayır	hayır	hayır	hayır	hayır	hayır

Test süresince yapılan gözlemler: Test süresince damlama gözlenmemiştir.

Sonuç:

Bahsedilen genişletilmiş ölçme belirsizliği, standart belirsizliğin %95 güvenilirlik seviyesine takabül eden, kapsama faktörü (k=2) ile çarpılmasından elde edilmiştir.

Bu deney sonucu, deneyin uygulandığı özel şartlar altında bir mamulün deney numunesinin davranışıyla ilgilidir; gerçek kullanım şartlarındaki bir mamulün potansiyel yangın tehlikesinin değerlendirilmesi için yegâne bir kriter değildir.

Rapor, test laboratuvarının yazılı onayı olmaksızın bölümler halinde kopyalanamaz yalnızca bütün olarak kopyalanabilir.

Marka, tip, miktar ve boyut bilgileri, laboratuvar tarafından doğrulanması mümkün olmadığı zamanlarda, müşterilerin beyanına göre verilmiş olup, sorumluluk müşteriye aittir. Numuneler müşterinin teslim ettiği şekilde (laboratuvarın numune almadığı durumda) teste tabi tutulmuştur.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid